


Ovládání kotelny ústředního vytápění a dalších funkcí v rodinném domku.

Toto zapojení umožňuje vzdálenou správu chodu objektu včetně výstupu informací na mobilní telefon, mail atd

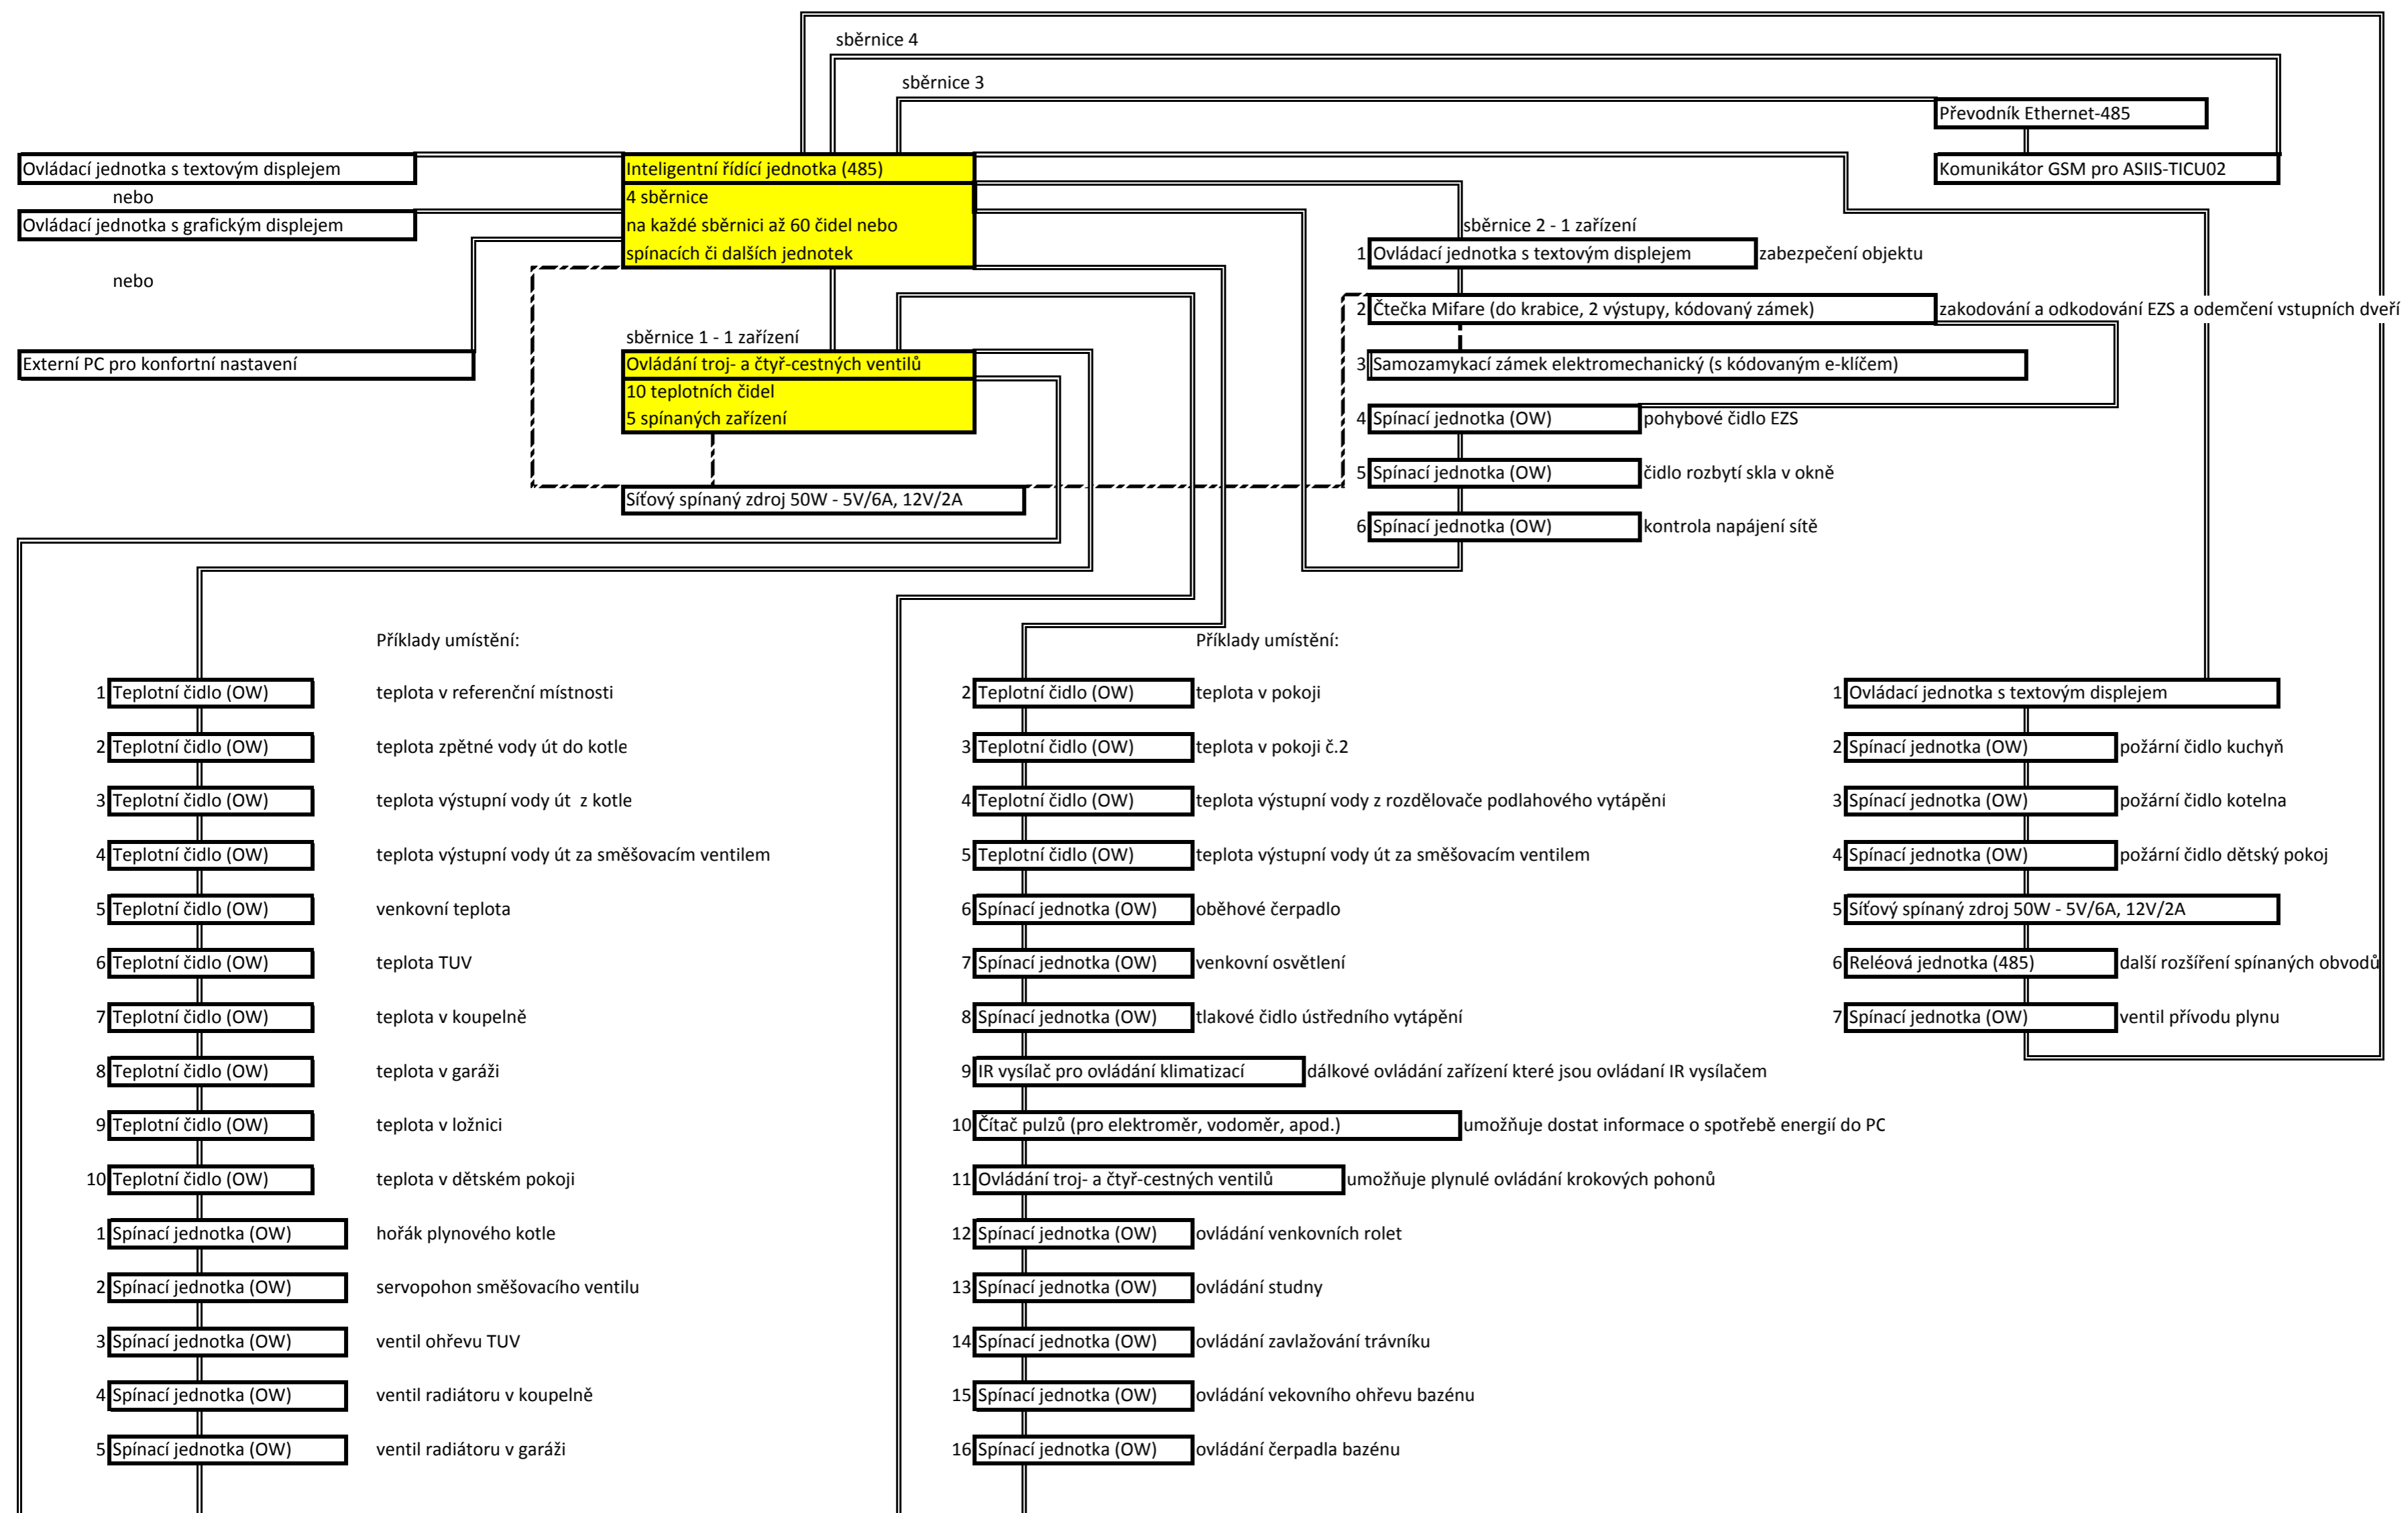

Seznam prvků regulačního systému

Intelligentní řídicí jednotka (485)
 Teplotní čidlo (OW)
 Spínací jednotka (OW)
 Reléová jednotka (485)
 Ovládací jednotka s textovým displejem
 Ovládací jednotka s grafickým displejem
 Převodník Ethernet-485
 Komunikátor GSM pro ASIIS-TICU02
 HUB pro 485
 Ovládání troj- a čtyř-cestných ventilů
 Čítač pulzů (pro elektroměr, vodoměr, apod.)
 Čtečka Mifare (1 výstup, nekódovaný zámeček, konektor CAN15)
 Čtečka Mifare (do krabice, 2 výstupy, kódovaný zámeček)
 Dveřní bzučák (BEFO)
 Samozamykací zámeček elektromechanický
 Samozamykací zámeček elektromechanický (s kódovaným e-klíčem)
 Karta Mifare (standard 1kB)
 IR vysílač pro ovládání klimatizací
 převodník A/D pro vstup informace do systému
 Síťový spínací zdroj 50W - 5V/6A, 12V/2A
 záložní baterie s ovládním pro ASIIS-PS50W

Rozvaděč s integrovaným PC, sběrníci, napájecím zdrojem
 Externí PC pro komfortní nastavení a ovládání, případně archivaci dat