


Ovládání kotelny ústředního vytápění v rodinném domku.

Toto zapojení umožňuje ovládání místně, včetně výstupu informací ze systému.

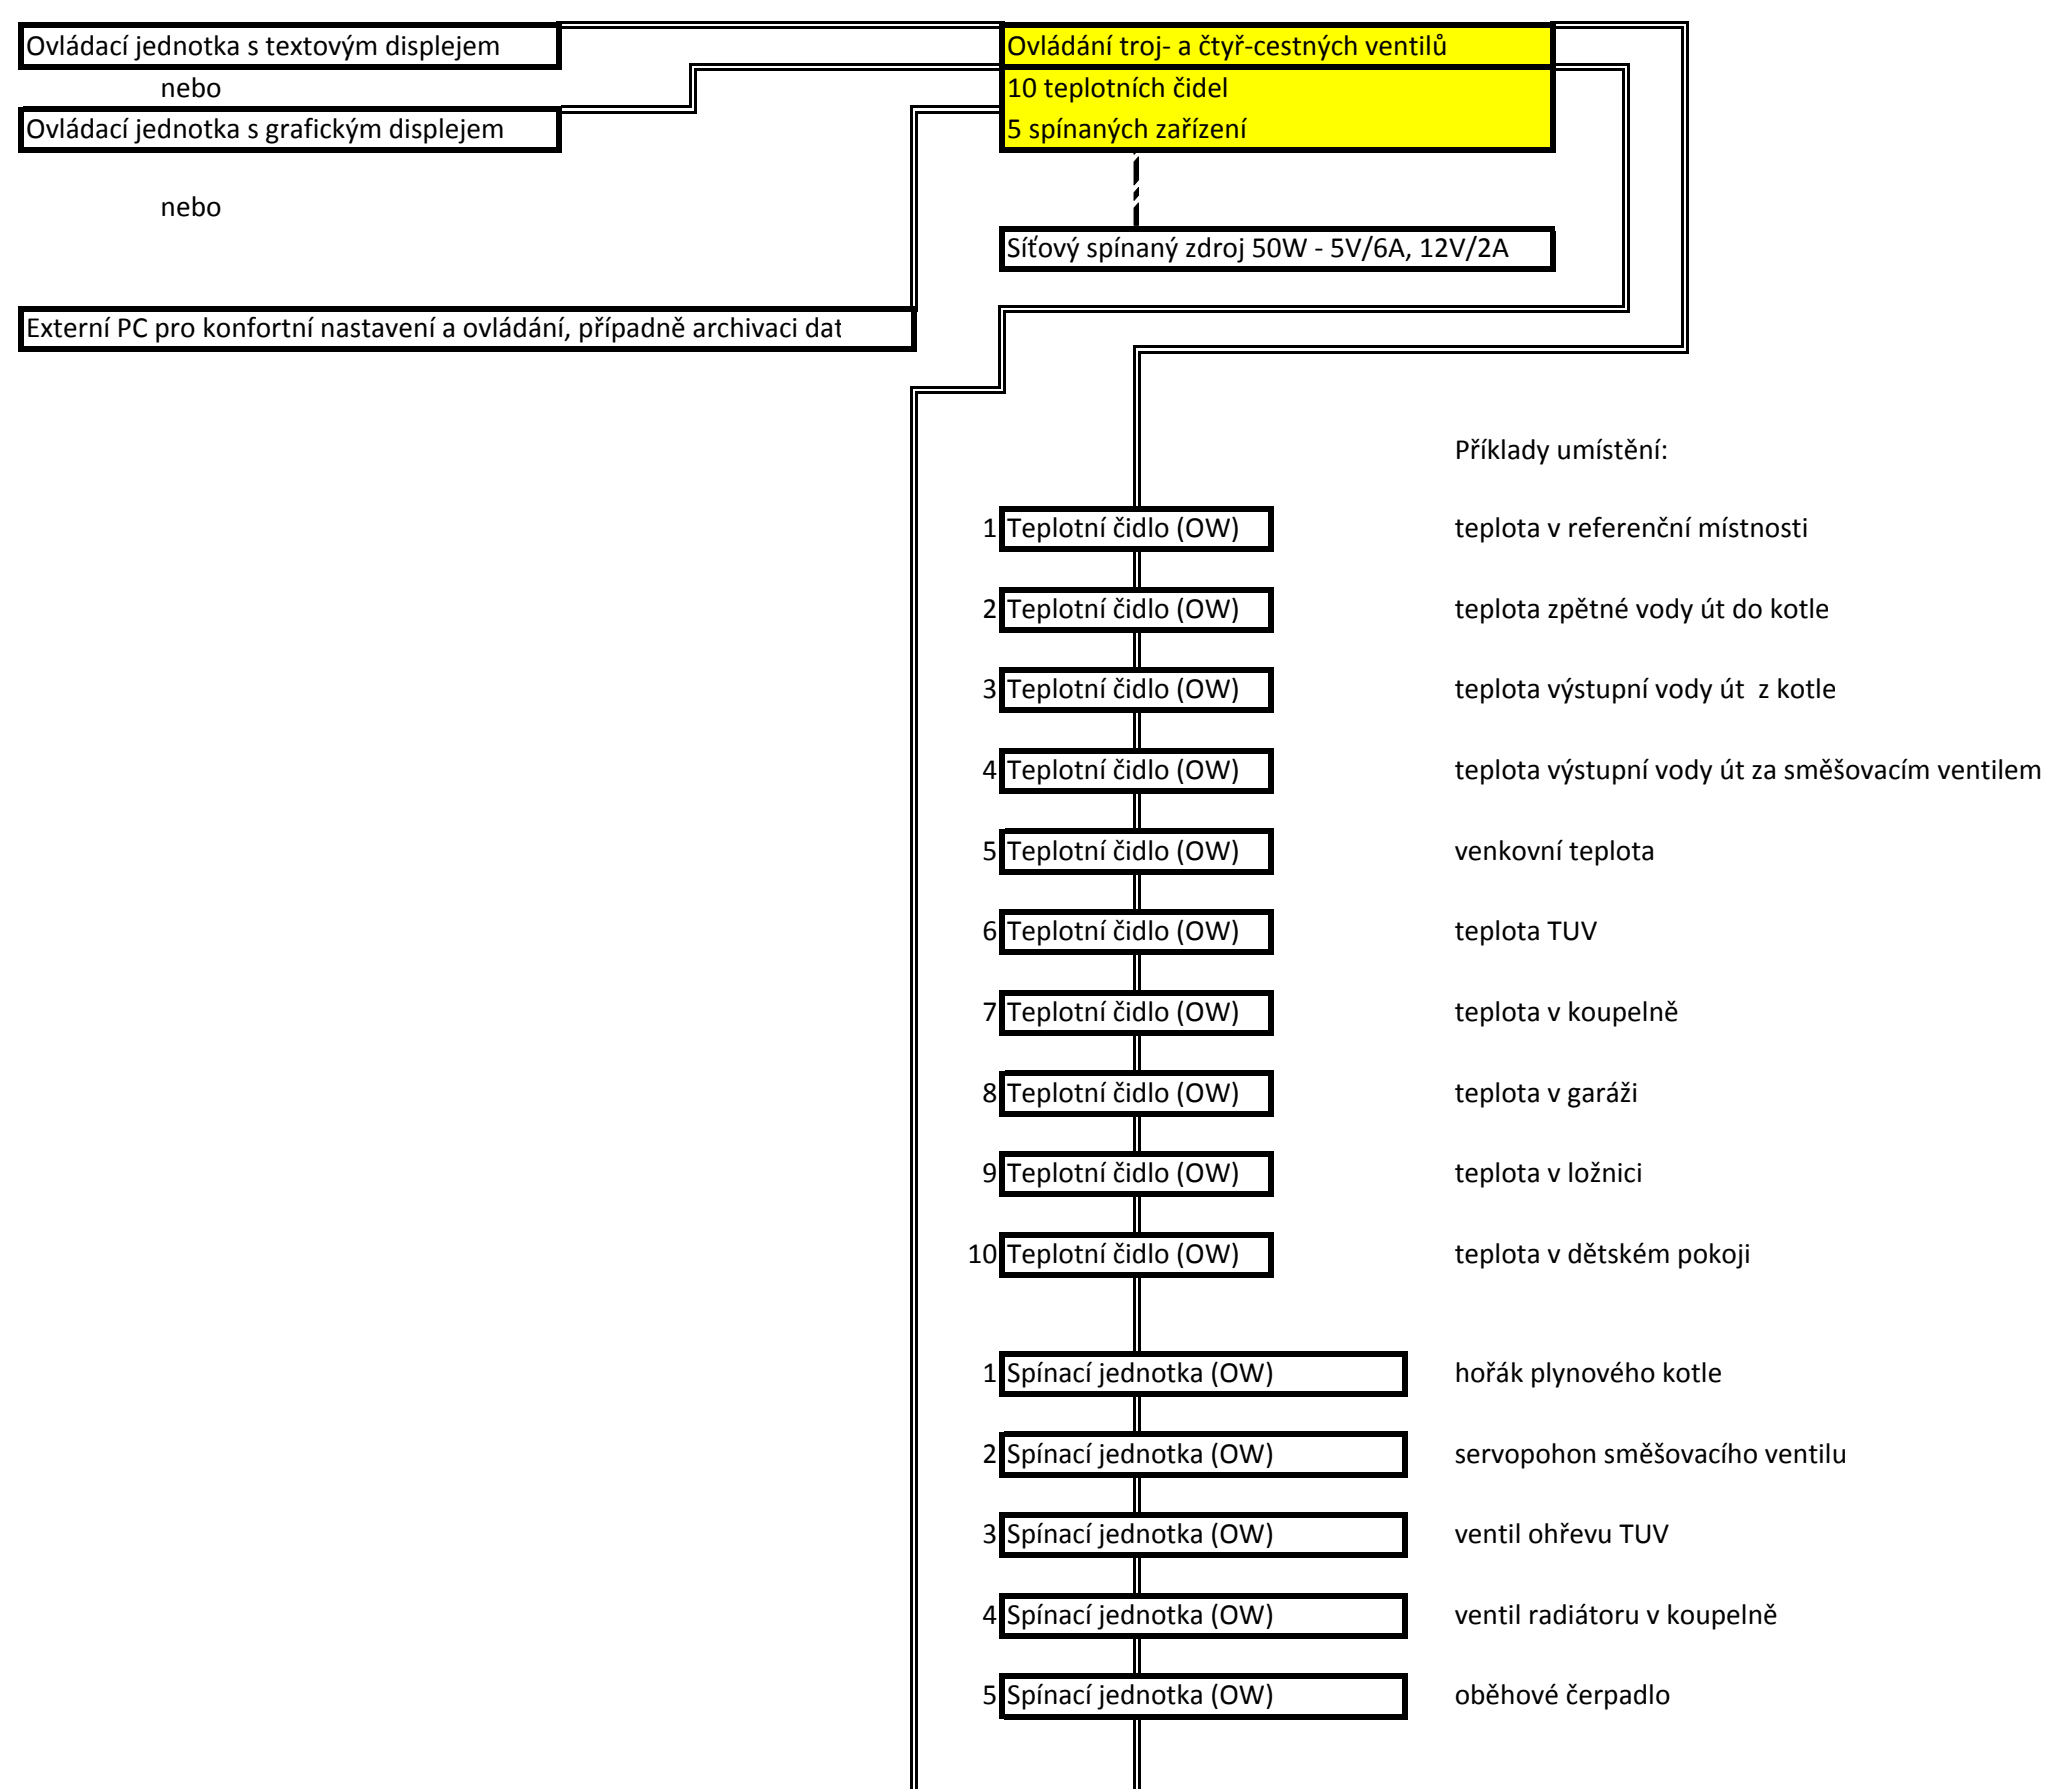

Seznam prvků regulačního systému

Inteligentní řídicí jednotka (485)
 Teplotní čidlo (OW)
 Spínací jednotka (OW)
 Reléová jednotka (485)
 Ovládací jednotka s textovým displejem
 Ovládací jednotka s grafickým displejem
 Převodník Ethernet-485
 Komunikátor GSM pro ASIIS-TICU02
 HUB pro 485
 Ovládání troj- a čtyř-cestných ventilů
 Čítač pulzů (pro elektroměr, vodoměr, apod.)
 Čtečka Mifare (1 výstup, nekódovaný zámek, konektor CAN15)
 Čtečka Mifare (do krabice, 2 výstupy, kódovaný zámek)
 Dveřní bzučák (BEFO)
 Samozamykací zámek elektromechanický
 Samozamykací zámek elektromechanický (s kódovaným e-klíčem)
 Karta Mifare (standard 1kB)
 IR vysílač pro ovládání klimatizací
 převodník A/D pro vstup informace do systému
 Síťový spínaný zdroj 50W - 5V/6A, 12V/2A
 záložní baterie s ovládáním pro ASIIS-PS50W

Rozvaděč s integrovaným PC, sběrnicemi, napájecím zdrojem
 Externí PC pro komfortní nastavení a ovládání, případně archivaci dat